


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

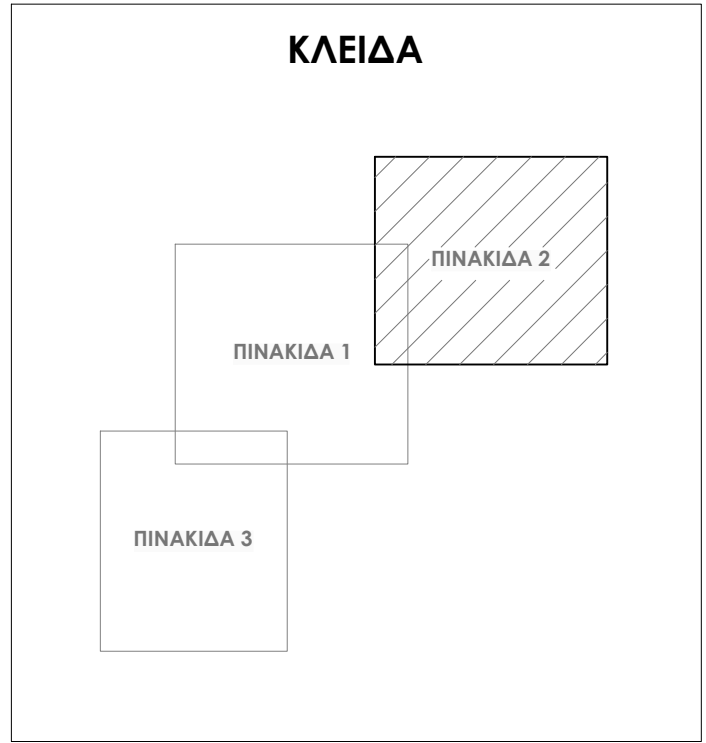

| ΥΠΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | |
|---------------------------------------|--|
| --- | ΥΠΟΤΕΙΑ ΔΑΜΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΑΔΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ |
| --- | ΥΠΟΤΕΙΑ ΔΑΜΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΑΔΟΣ 2 ΒΕΛΤΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΤΑ |
| --- | ΝΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΙΛΛΑΡ |
| | ΦΕΛΑΤΟ ΕΛΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |
| | ΣΤΟΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 1M ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 1M, 60W |
| | ΣΤΟΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 1.5M ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 1M, 60W |
| | ΣΤΟΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΑ Τ. 40W |
| | ΗΚΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ |

| | |
|--|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της πρόξης "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΑΚΙΣ"» | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | |
| ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2) | Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΜ-5.2 |
| | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200 |
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΤΑΓΜΕΝΟΣ ΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΚΙΣ ΜΗΡΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΣ ΓΕ. ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ ΜΗΝΙΑΝΩΣ Τ.Ε. |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | |
| ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΝΩΣ Τ.Ε. | ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ.Ε. |
| ΜΗΝΙΑΝΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | |